


Sąlyginiai žymėjimai:

- 30/110 kV Kamaju VE TP
- ➔ - įvažiavimas į sklypą
- ⊠ - 110 kV OL atramos

Apžvalginė schema

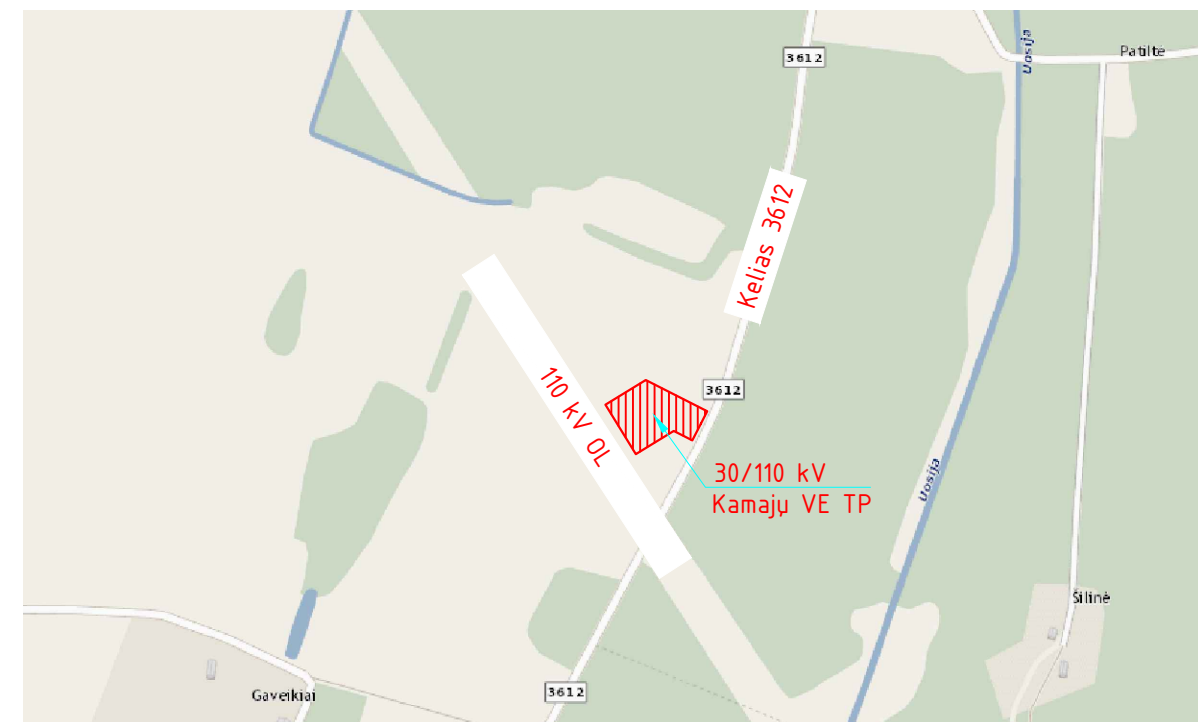

NURODYMAI:

1. Elektros tinklų apsaugos zona sutampa su transformatorių pastotės tvora (Lietuvos Respublikos specialiuju žemės naudojimo sąlygų įstatymas (aktuali redakcija), 24 straipsnis, 6 punktą).
2. Baigus statybos darbus, tvarkoma teritorija 2 metrai už pastotės tvoros ribų bei laisva teritorija pastotės tvoros ribose išlyginama, užpilama esamu augalinio grunto sluoksniu (h=12cm) ir apželdinama daugiametėmis žolėmis. Esant trūkumui, Rangovas atveža papildomo augalinio grunto.

0	2021 02	Visuomenės informavimui	
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
Atestato Nr.			Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) Gaveikių k., Kamaju sen., Rokiškio r. sav., statybos projektas
			02. 30/110 kV Kamaju VE TP
29404	PV	Algis Virbalas	Situacijos planas M1:500
LT	Litgrid, AB		2019/15-01-PP.B-01
			Laida
			0
			Lapas
			1
			Lapų
			1

Proj. dalis	
Pavardė	
Parašas	
Data	