


Sąlyginiai žymėjimai:

- 30/110 kV Kamaju VE TP
- - įvažiavimas į sklypą
- ⊠ - 110 kV OL atramos

Apžvalginė schema

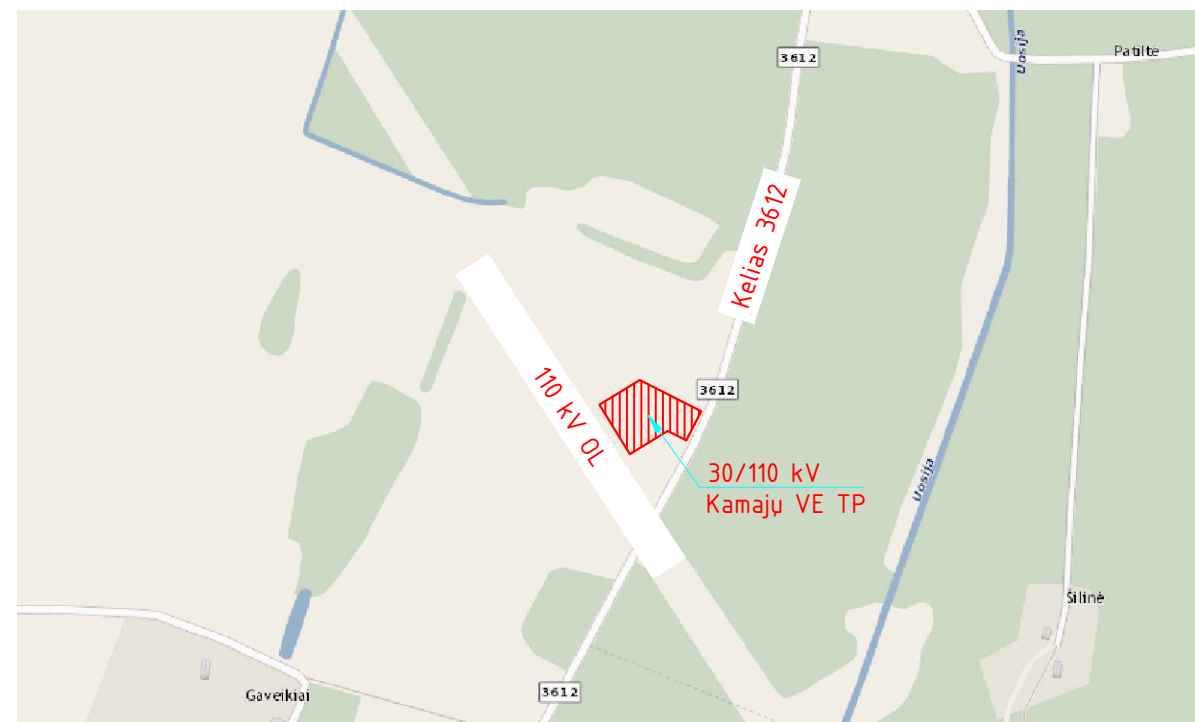

NURODYMAI:

1. Elektros tinklų apsaugos zona sutampa su transformatorių pastotės tvora (Lietuvos Respublikos specialiuju žemės naudojimo sąlygų įstatymas (aktuali redakcija), 24 straipsnis, 6 punktas).
2. Baigus statybos darbus, tvarkoma teritorija 2 metrai už pastotės tvoros ribų bei laisva teritorija pastotės tvoros ribose išlyginama, užpilama esamu augalinio grunto sluoksniu (h=12cm) ir apželdinama daugiametėmis žolėmis. Esant trūkumui, Rangovas atveža papildomo augalinio grunto.

0	2021 02	Visuomenės informavimui		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	EPI ENERGETIKOS PROJEKTAVIMO INSTITUTAS		Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) Gaveikių k., Kamaju sen., Rokiškio r. sav., statybos projektas. Gamintojo dalis	
29404	PV	Algis Virbalas	02. 30/110 kV Kamaju VE TP. (Gamintojo dalis)	
			Situacijos planas M1:500	Laida 0
LT	UAB "European Energy Lithuania"		2019/15-02-PP.B-01	Lapas 1
				Lapų 1

Proj. dalis	
Pavardė	
Parašas	
Data	